



สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

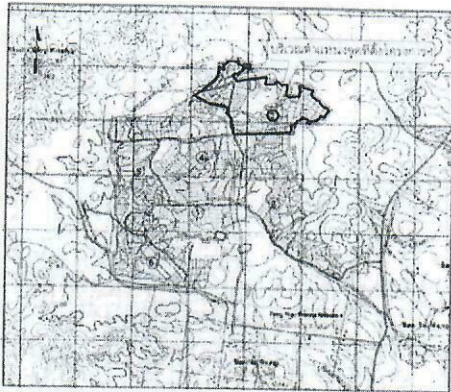

รายละเอียดโครงการ

1. งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมหอดึงสูงทรงแฉกแปญ และระบบประปา จำนวน 2 แห่ง
2. ระบบประปาบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว และหอดึงสูงทรงแฉกแปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. จำนวน 2 แห่ง
3. ท่อส่งน้ำ ๑3 นิ้ว ชั้น 8.5 และท่อส่งน้ำ ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5
4. พื้นที่รับประโยชน์ 108 ราย/แปลง

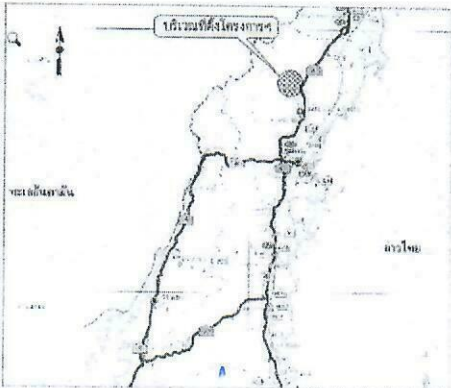

ตำแหน่งที่ตั้งบ่อบาดาล

Indian 1975 Zone 47

โซนที่ 3 แห่งที่ 1

E = 515750 N = 1195073

Lat. = 10.813622 Long. = 99.141038

โซนที่ 3 แห่งที่ 2

E = 515629 N = 1195480

Lat. = 10.817303 Long. = 99.139932

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายกฤตวิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์
พร้อมหอดึงสูงทรงแฉกแปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.

สูง 15 ม. และระบบประปา จำนวน 2 แห่ง

แปลง NO.83 โซนที่ 3

ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หลักการและเหตุผล

ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 โดยมอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พัฒนาพื้นที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและแหล่งน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ จัดทำงานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบ สูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมหอดึงสูงทรงแฉกแปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. และระบบประปา ในเขต ปฏิรูปที่ดิน แปลง NO.83 โซนที่ 3 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

ดังนั้น ส.ป.ก. โดยสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) จึงจัดทำโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์และหอดึงสูงทรงแฉกแปญ จำนวน 2 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าอยู่ในพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559

วัตถุประสงค์

1. เพื่อก่อสร้างบ่อบาดาล สำหรับนำไปใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร


ผลประโยชน์ของโครงการ

1. เกษตรกรสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับรองรับการอุปโภคบริโภคตามศักยภาพของบ่อบาดาล
2. บรรเทาปัญหา และการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค



(นายมารุต สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมท่อส่งสูงทรงเหลี่ยม ขนาดความสูง 15 ซม. สูง 15 ม. และระบบประปา
ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO.83 โซนที่ 3 ตำบลห้วยเจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

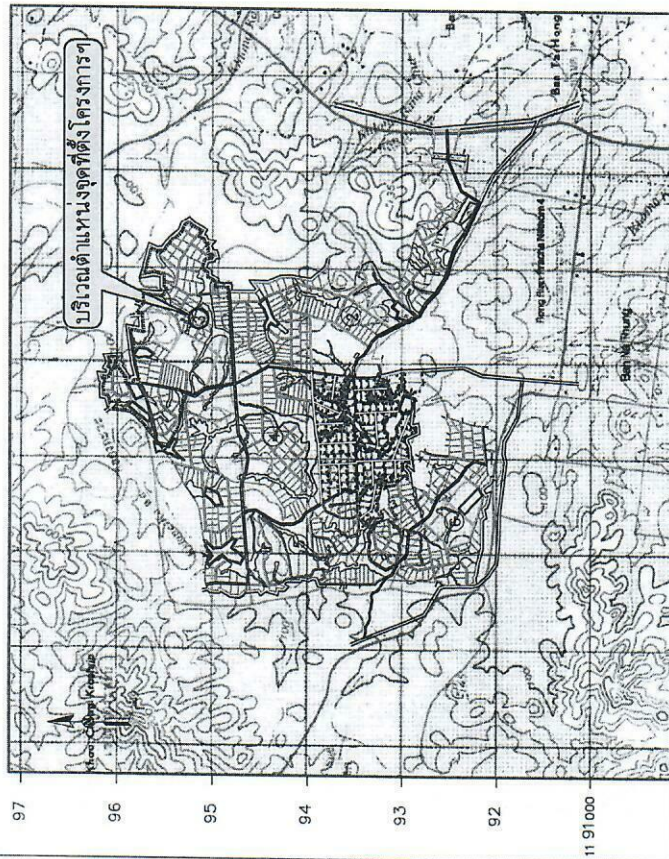

ค่าพิกัดจุดที่ตั้งโดยประมาณ E=515750 N=1195073 INDIAN 1975
E=515417 N=1195375 WGS 84
Lat = 10.813622 Long = 99.141038


5 12 000 13 14 15 16 17 18 19
สำหรับ L7017 ระวาง 4830 IV
INDIAN 1975 UTM ZONE 47N

0 0.5 1.0 2.0 3.0 Km
SCALE
GRAPHIC

แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ
มาตราส่วน 1:50,000

สัญลักษณ์
— แนวเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (คทช.)
▣ แปลงเกษตรกรรม
○ พังทลง

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

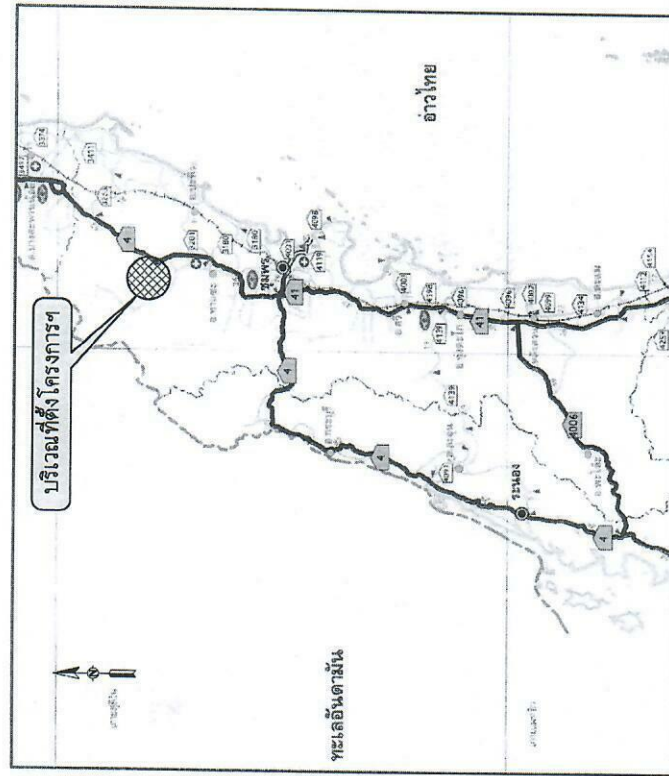

แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโครงการ
มาตราส่วน ไม่แสดงมาตราส่วน

(นายเกียรติยศ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

(นายมารุต สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

มาตราส่วน 3702801-014-66REV1
วันที่ 26 มีนาคม 2568
แผ่นที่ 1/4



ชื่อโครงการ/งาน :
งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำ
โซลาร์เซลล์ พร้อมท่อส่งสูงทรงเหลี่ยม ขนาด
ความสูง 15 ซม. สูง 15 ม. และระบบประปา
แปลง NO.83 โซนที่ 3 ตำบลห้วยเจริญ อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดชุมพร

รายการแก้ไข
1.
2.

ครั้งที่ 1 ตรวจ
แก้ไข

อนุมัติ

วิศวกรโยธา

เครื่องราชย์ แสงทศนย์ (สถ.5858)

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรการเกษตร

สำรวจ
1. วิศวกร วังสุวรรณไพศาล
2. วิศวกร รุ่งแสงทศนย์
3. วิศวกรศักดิ์ ดุริยา
4. วิศวกร กิทธิชัย

เขียนแบบ

เครื่องราชย์ แสงทศนย์

ตรวจ

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา



ชื่อโครงการ/งาน :
งานยอสร้างบ้านบาคและระบบสูบน้ำ
โซลาร์เซลล์ พร้อมหลังส่งทางระบบฯ ชุมชน
โคกหวาย 15 ต.บ. 15 ม. และระบบประ
มวล 15 ต.บ. 15 ม. และระบบประ

รายการแก้ไข

..... 7

ครั้งที่ 1	ตรวจ
	แก้ไข

อนุมัติ	
เสนอ	

ศาสตราจารย์ ดร. วิสวกร ไชยกุล

กาสิงทรัพย์ แสงกาตัญย์ (สย 15858)

พ.ท.โรเบิร์ต

ศวกกรเครื่องกล

100

สวกรการเกษตร

100

--

ราชบัณฑิตยสถาน

เกรียงไกรพิชญ์ แสงกาศนีย์
จรรยาภัคดิ์ คงวิทยา

วิธีระ ทิพย์อินทัช

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

5/6/2015

ตีพิมพ์ โพธิ์เย็น (สข 12192)

20

cut

မိမိ

1

แบบสด

ผังโครงการ

100

1000

Prepared by:


Checked by:

Approved by:

เลขที่ 3702801-014-66REV1
26 มีนาคม 2568

4	4
---	---

14

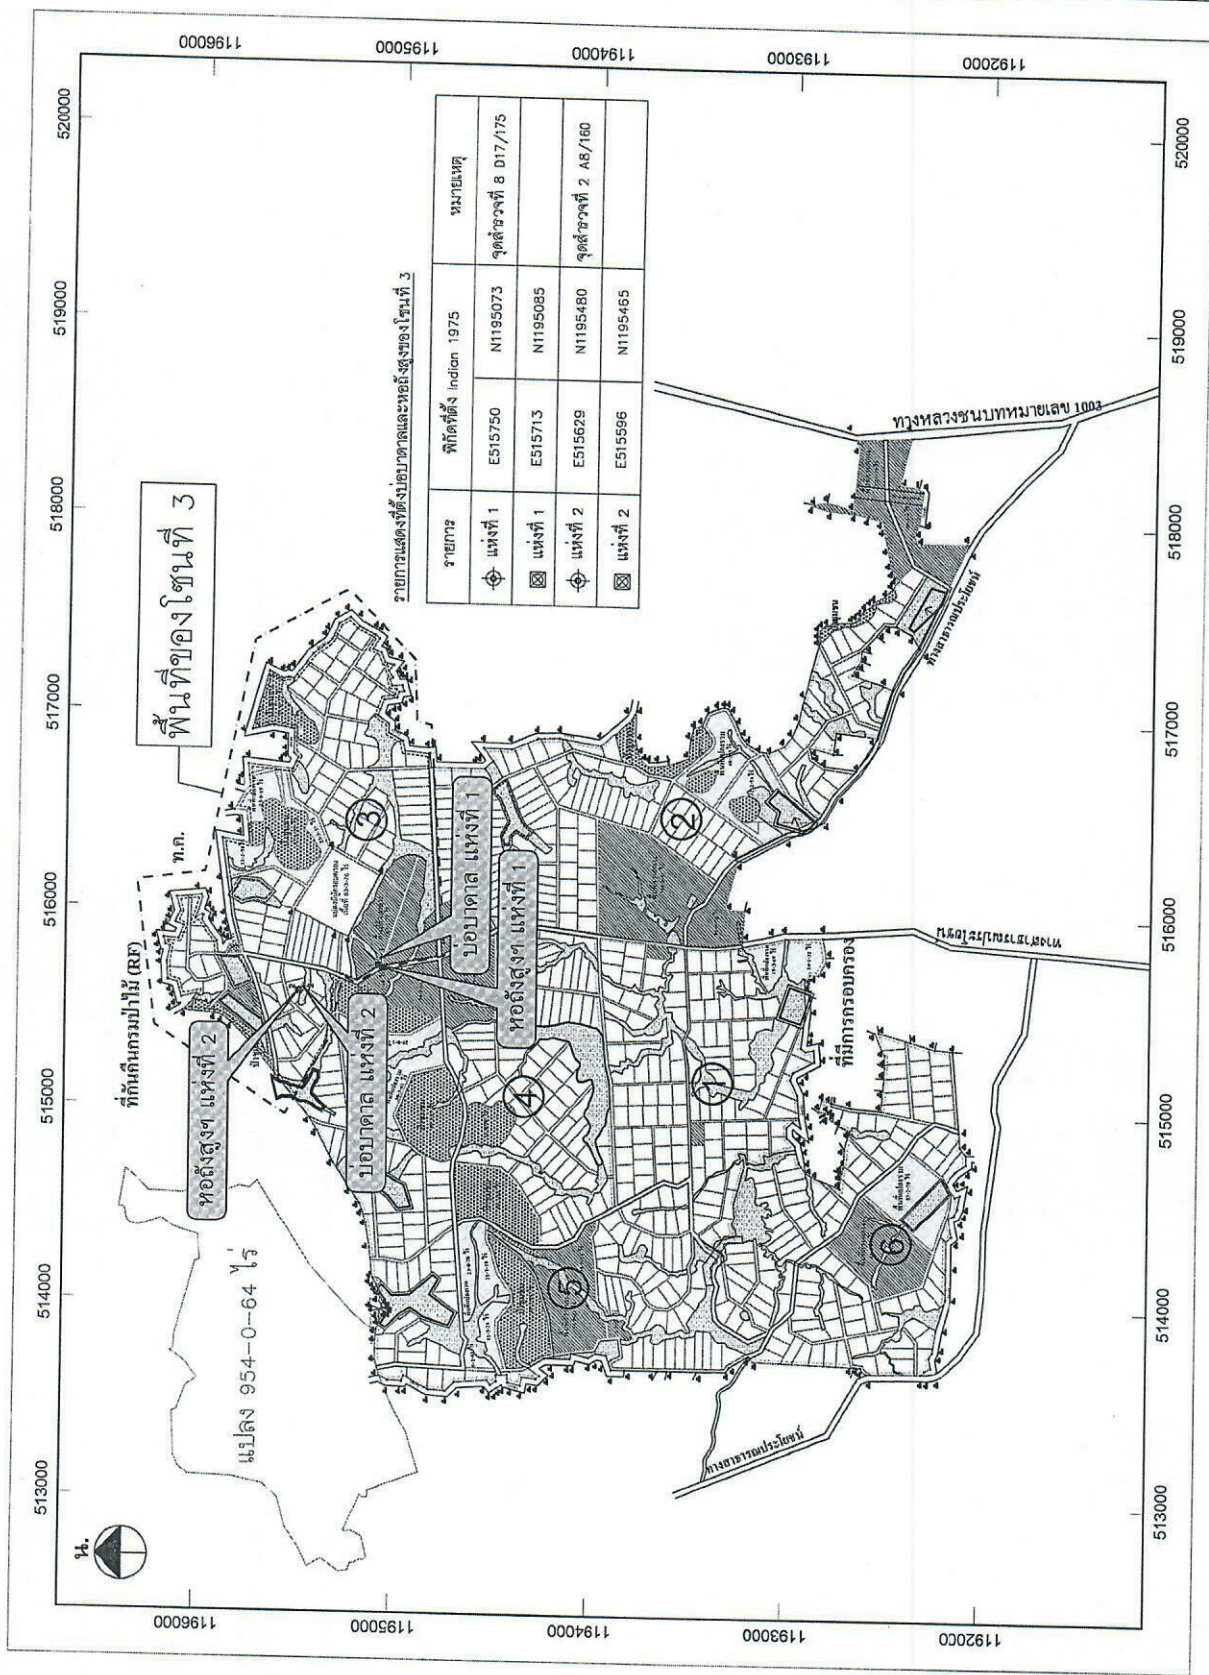

☒ หรือถึงสูงประมาณ 15 ซม. สูง 15 ม. และถึงกรอง จำนวน 1 ชุด
+ บ่อปกติ ๑ 6 นิ้ว หรือติดตั้ง Submersible pump 3 hp จำนวน 1 บ่อ
(นายศักดิ์ชาย อุทก)

ผู้โครงการ

มาตราส่วน 1 : 25,000

(นาย..... กวัญ)

นายมาตุต สังข์น้อย
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

นายช่างโยธาอาวุโส



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาพื้นที่ป่าไม้

ชื่อโครงการ/งาน :
งานก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ
โดยเทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง
ประมาณ 15 กม. สูง 15 ม. และแบ่งเป็น
3 ตอน ดังนี้

รายการแก้ไข
1.
2.

ครั้งที่ 1 ๑๖๖๐
เสนอ
อนุมัติ

วิศวกร
วิศวกร
วิศวกรไฟฟ้า

เครื่องจักร และรถ (ยี่ห้อ 15855)
วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรการเกษตร

สำรวจ
1. วิศวกรสำรวจ
2. วิศวกรเครื่องกล
3. วิศวกรไฟฟ้า
4. วิศวกรโยธา

เขียนแบบ
เครื่องจักร และรถ

ตรวจ
กิตติพร โพธิ์เย็น (๑๖.๑๒.๑๙๖๖)

เห็นชอบ
อนุมัติ


อนุมัติ

แบบแสดง

ส่งบริเวณแสดงแบบเพื่อพิจารณา
วันที่ 3 แห่งที่ 1

นายสมชาย งามน้อย
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ

หน้า 6 / 14

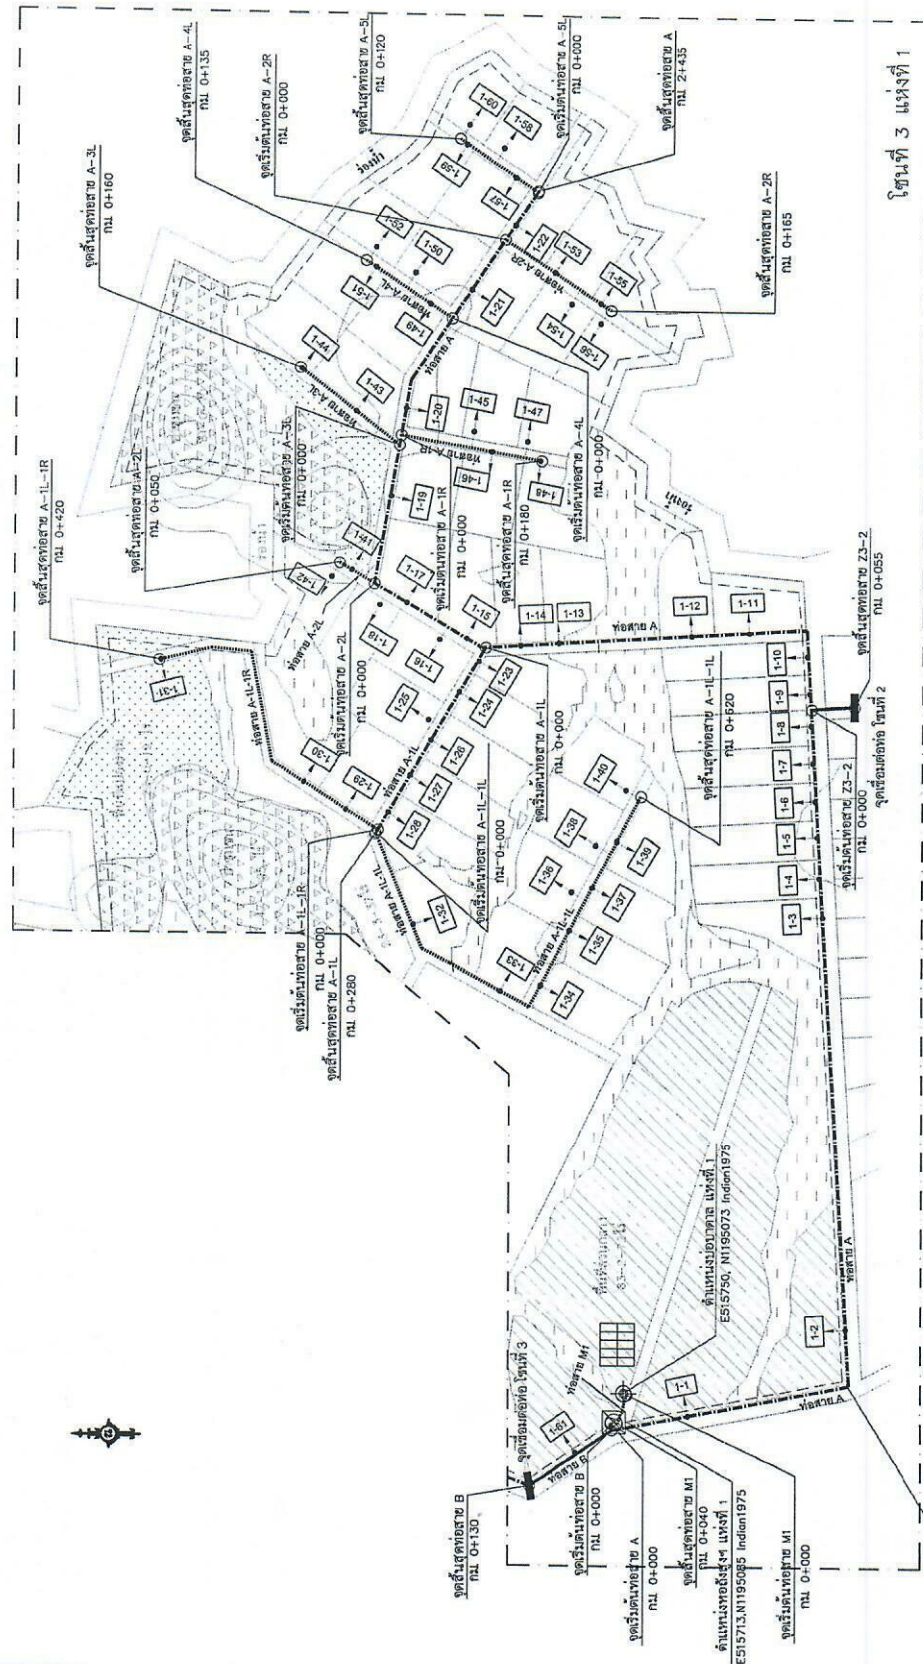

สัญลักษณ์

- แนวท่อระบายน้ำแบบประทุน PVC ๑ 3 นิ้ว สูง 8.5
- แนวท่อระบายน้ำแบบประทุน PVC ๑ 2 นิ้ว สูง 8.5
- จุดระบายน้ำโดยวิธีแรงโน้มถ่วง 5,500 วัตต์
- ท่อระบายน้ำแบบประทุน 15 ซม. สูง 15 ม. และถังกรอง
- ถังกรองน้ำ ๑ นิ้ว พร้อมถัง Submersible pump 3 hp
- จุดระบายน้ำ

ผังบริเวณแสดงที่ตั้งของ โครงที่ 3 แห่งที่ 1
มาตราส่วน

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายกช่างโยธาอาวุโส
(นายสมชาย งามน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ
นิตกรชำนาญการ

นายสมชาย งามน้อย
(นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติหน้าที่



สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

ชื่อโครงการ/งาน :
งานก่อสร้างอาคารและระบบสุขาภิบาล
เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ชการแก้ไข

[illegible]

วันที่ 1	ครบ
----------	-----

อนา	อนา
-----	-----

การโยกย้าย

11/11/11

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สท) 1585

LMW154P

การเตรียมของ

0507510102

PAGE 17

679

วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ วัฒนศิริ
ผู้เรียบเรียง: ศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ วัฒนศิริ

עמית

ทรงทรัพย์ แสงภาศนี

1000

2012/10/11

1000

25m

2

✓

ଅର୍ଥ

Abstract

แบบแสดงการติดตั้งแอร์วาล์ว

ตงการวิเคราะหฺงเหตุวาลวและประตุนา



THE MOUNTAIN MAN

me

วันที่ 3702801-014-66REV1

26 มีนาคม 2568


14

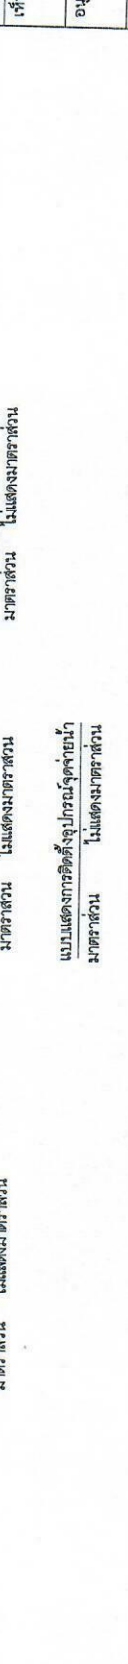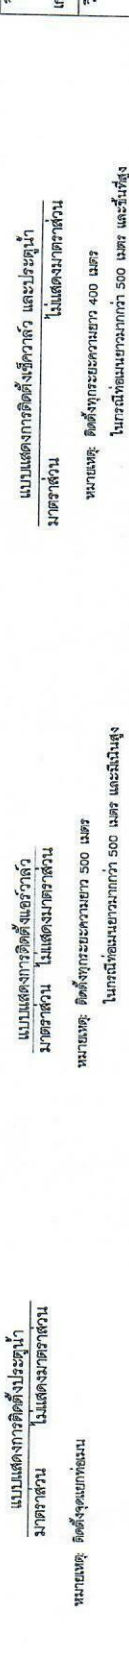[illegible]

นางสาวสุภาวดี ศรีสุข (นายกิตติวิทย ศรีสุข) วิศวกรระบบอาคาร



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัว
ตามแบบที่ 3702801-014-66REV1 หน้า 10/14

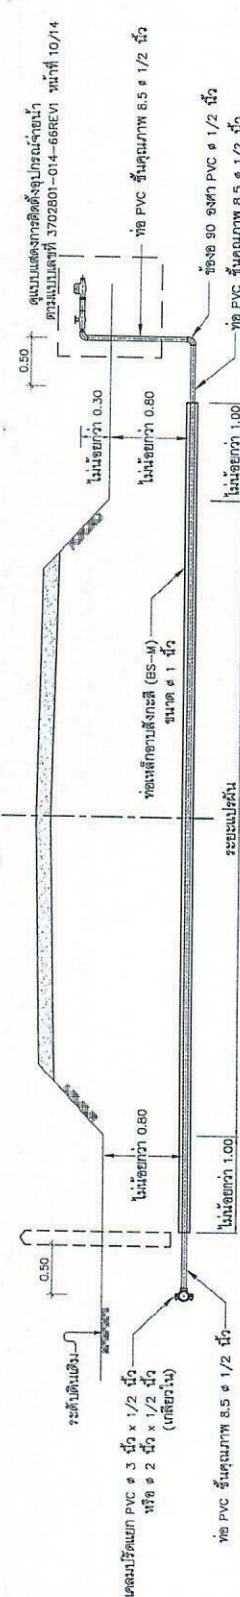

รายการแก้ไข
1.
2.

ครั้งที่ 1
เสนอ
อนุมัติ

วิศวกรโยธา
นางสาว พิชญ์ แสงคำน้อย (สท.15858)

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรการเกษตร

ผู้ตรวจ
1. วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา
2. วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า
3. วิศวกรเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล
4. วิศวกรการเกษตร วิศวกรการเกษตร

เขียนแบบ
นางสาว พิชญ์ แสงคำน้อย

ตรวจสอบ
กิตติพร โพธิ์เย็น (สท.12192)


อนุมัติ
อนุชิต

แบบแปลน
แบบขยายหัวจ่ายน้ำลดถนน
แบบขยายหัวจ่ายน้ำลดถนน
แบบขยายหัวจ่ายน้ำลดถนน
แบบขยายหัวจ่ายน้ำลดถนน


มาตรฐาน
แบบแปลนที่ 3702801-014-66REV1
วันที่ 26 มีนาคม 2568

หน้า
1/14

แบบขยายหัวจ่ายน้ำลดถนน
มาตราส่วน 1:50

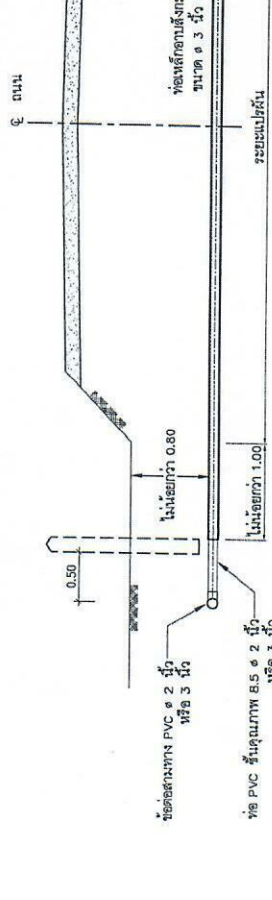

แบบขยายหัวจ่ายน้ำลดถนน
มาตราส่วน 1:50

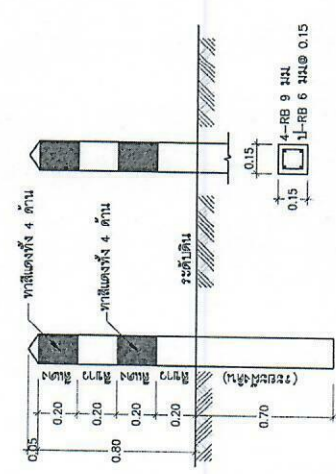


หมายเหตุ
1. เสาเข็มแบบหล่อสำเร็จในดินเหนียวต้องปักเสา
ตรงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวท่อ
2. เสาเข็มแบบหล่อสำเร็จในดินเหนียวต้องปักเสา
ทุกระยะ 100 เมตร
3. สลักเหล็ก ใช้ตามขนาด จำนวน 2 คู่

แบบแปลน
แบบขยายหัวจ่ายน้ำลดถนน
มาตราส่วน 1:25

(นายศักดิ์ชาย อุทก)

นายช่างโยธาอาวุโส

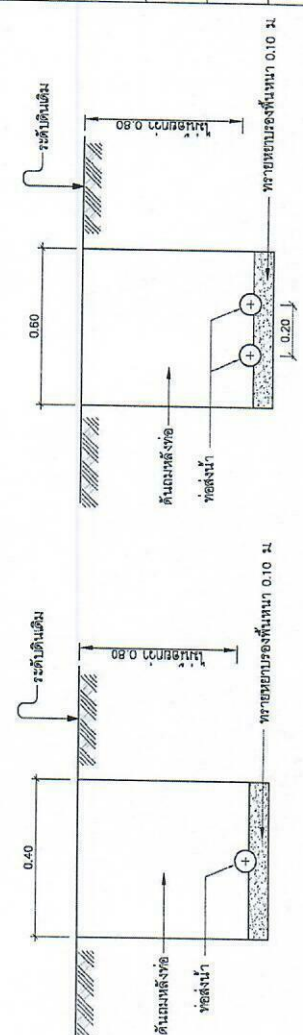

แบบแปลน
แบบขยายหัวจ่ายน้ำลดถนน
แบบขยายหัวจ่ายน้ำลดถนน
แบบขยายหัวจ่ายน้ำลดถนน

มาตรฐาน
แบบแปลนที่ 3702801-014-66REV1
วันที่ 26 มีนาคม 2568

หน้า
1/14



สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

ชื่อโครงการ/งาน :

งานก่อสร้างของอบต.ดลและระบบบำบัดน้ำ
การรีไซเคิล พืชหมักพืชแห้งและปุ๋ย ชน
15 ต.ม. 15 ม. และระบบประปา
15.03 วันที่ 3 ตุลาคม 2564

การแก้ไข

[illegible][illegible]

GM21	
GM22	

อนมัติ	
--------	--

1

มณฑลพิษณุโลก, แสงกาฬสินธุ์ (สข.15858

๒๓๗

BUNGE/PLANTIA

การประเมินผล

ดร.พันธุ์ งามวิจิตร

ทรงพรพรพ แสงกาสนย
วรณผู้กัศ คงวิทยา

01.11.2011

นางสาวสุภาวดี แสงกาฬกิจ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1970/10/17

พร ไพรัตน์ (สย.12192)

77C
REG

Cur



1

સાક્ષરતા

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ภ่ายในดั่งกรอง


10

[illegible]

MASSACHUSETTS
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
BOSTON

26 มีนาคม 2568

12	14
----	----

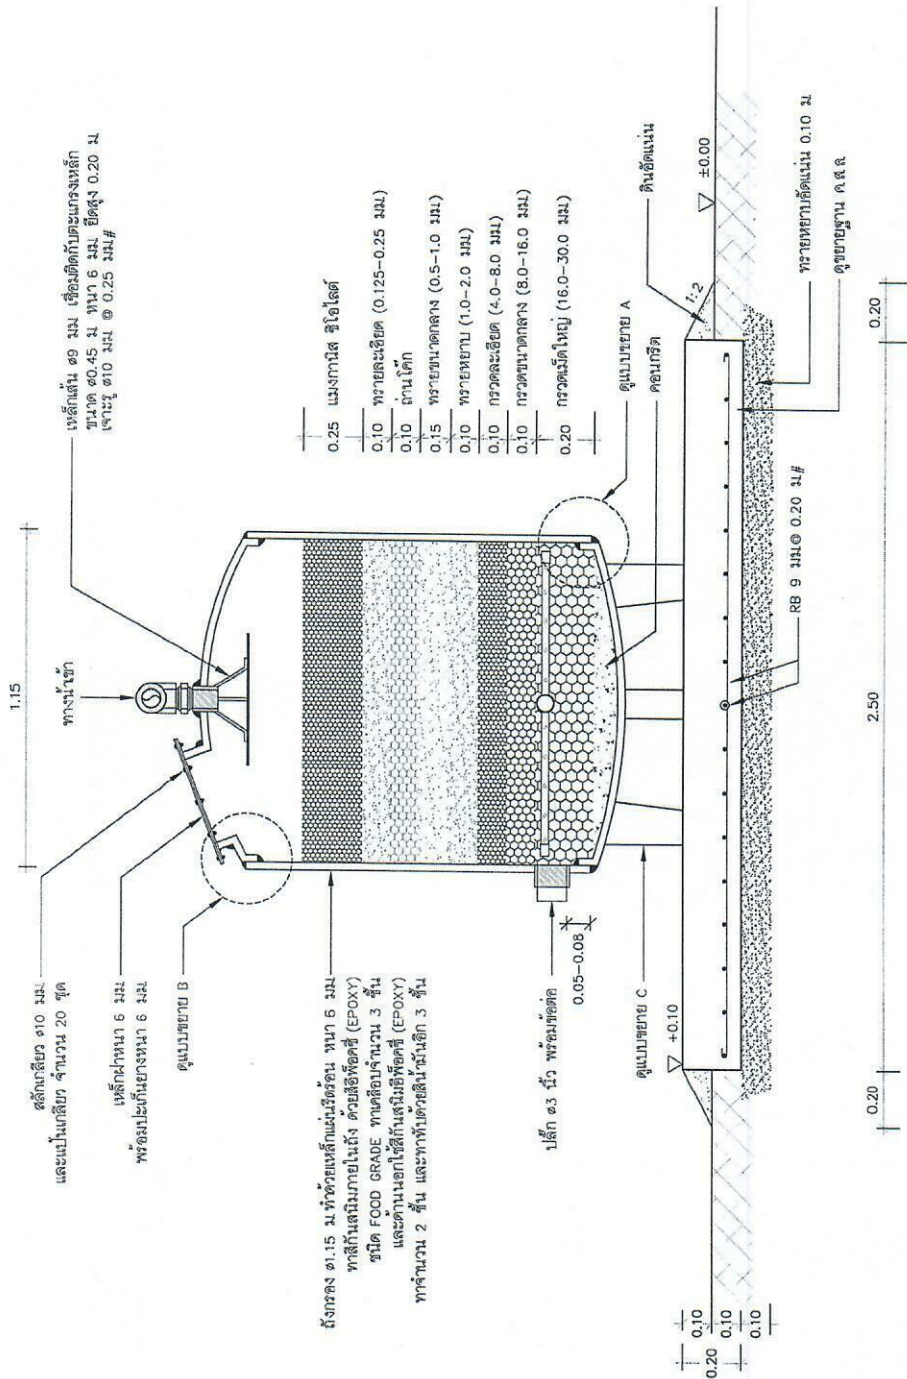

เราได้แสดงวิสัยทัศน์ภายในถึงภารกิจ

นางสาวเสาวภา พงษ์พานิช

(นายศักดิ์ชาย อุทก)

นายช่างโยธาอาวุโส

อิน ธิ

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

(นายภกตวิทย์ ศรีสุข)

ระบบการปกครองแบบเผด็จการ



ชื่อโครงการ/งาน :

ราชการแก้ไข

ดั่งฟ้า	ดงาม
---------	------

อนัติ	
-------	--

วาริชยังทรัพย์ แสงกาญจน์ (สข 15858)

สวกรเครื่องกล

สวกรการเกษตร

10

วชิรพันธ์ วงศ์วรรณไพศาล
เกรียงทัญญ์ แสงกาศนีย์

--	--

DD 66

ตีพร โพธิ์เย็น (สย 12192)

2


4

แบบขยายระบบกรองในถัง


ขยาย A, ขยาย B, ขยาย C,

ภาค ๑ บทนำ
--


26 มีนาคม 2568	
----------------	--




แบบฉบับจนถึงกรอง

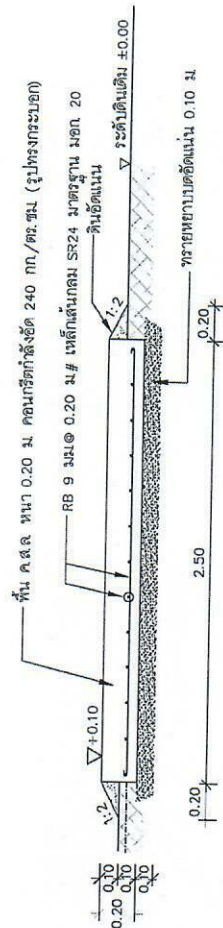


แบบบ้าน คสช. ระเบียบกอง
มาตรฐาน ไม่แสดงราคาส่วน

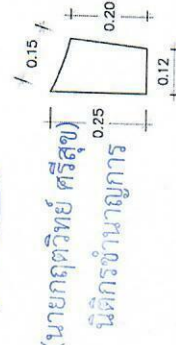


นายภฤตวิทย์ ศรีสุข) 0.25
นิติกรชำนาญการ

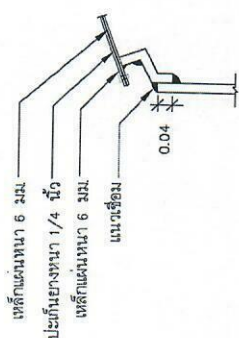

แบบขยาย B



แบบขยาย A	ไม่แสดง
มาตราส่วน	



- ใช้หลักแบบหมา ๘ ๑๑๑

ย.ม. ยมารถ (สงขมอย)

การโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ:

๑. ก่อสร้างระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ และห้องถังสูงทรงแฉะมเปญ

ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ 0000806-024-67

2. ก่อสร้างบ่อบาดาล เพิ่มจากแบบมาตรฐาน โดยรายละเอียดของบ่อบาดาล

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานเลขที่ 000806-024-67 แผนกที่ 4/24

๖. ก่อสร้างถังกรอง เพิ่มจากแบบมาตรฐาน โดยรายละเอียดเป็นไปตามแบบเลขที่

3702801-014-66REV1 แผ่นที่ 12/14 ถึงแผ่นที่ 14/14

